

Dott.ssa CRISTINA IARABEK geologo
Viale Giovanni da Cernenate, 66
20141 MILANO

COMUNE DI PONTE S.PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO



CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

aggiornamento della Componente geologica del PGT Vigente


Dott. Geol. CRISTINA IARABEK

Dicembre 2020

TAV. 4d



Scala 1 : 5.000

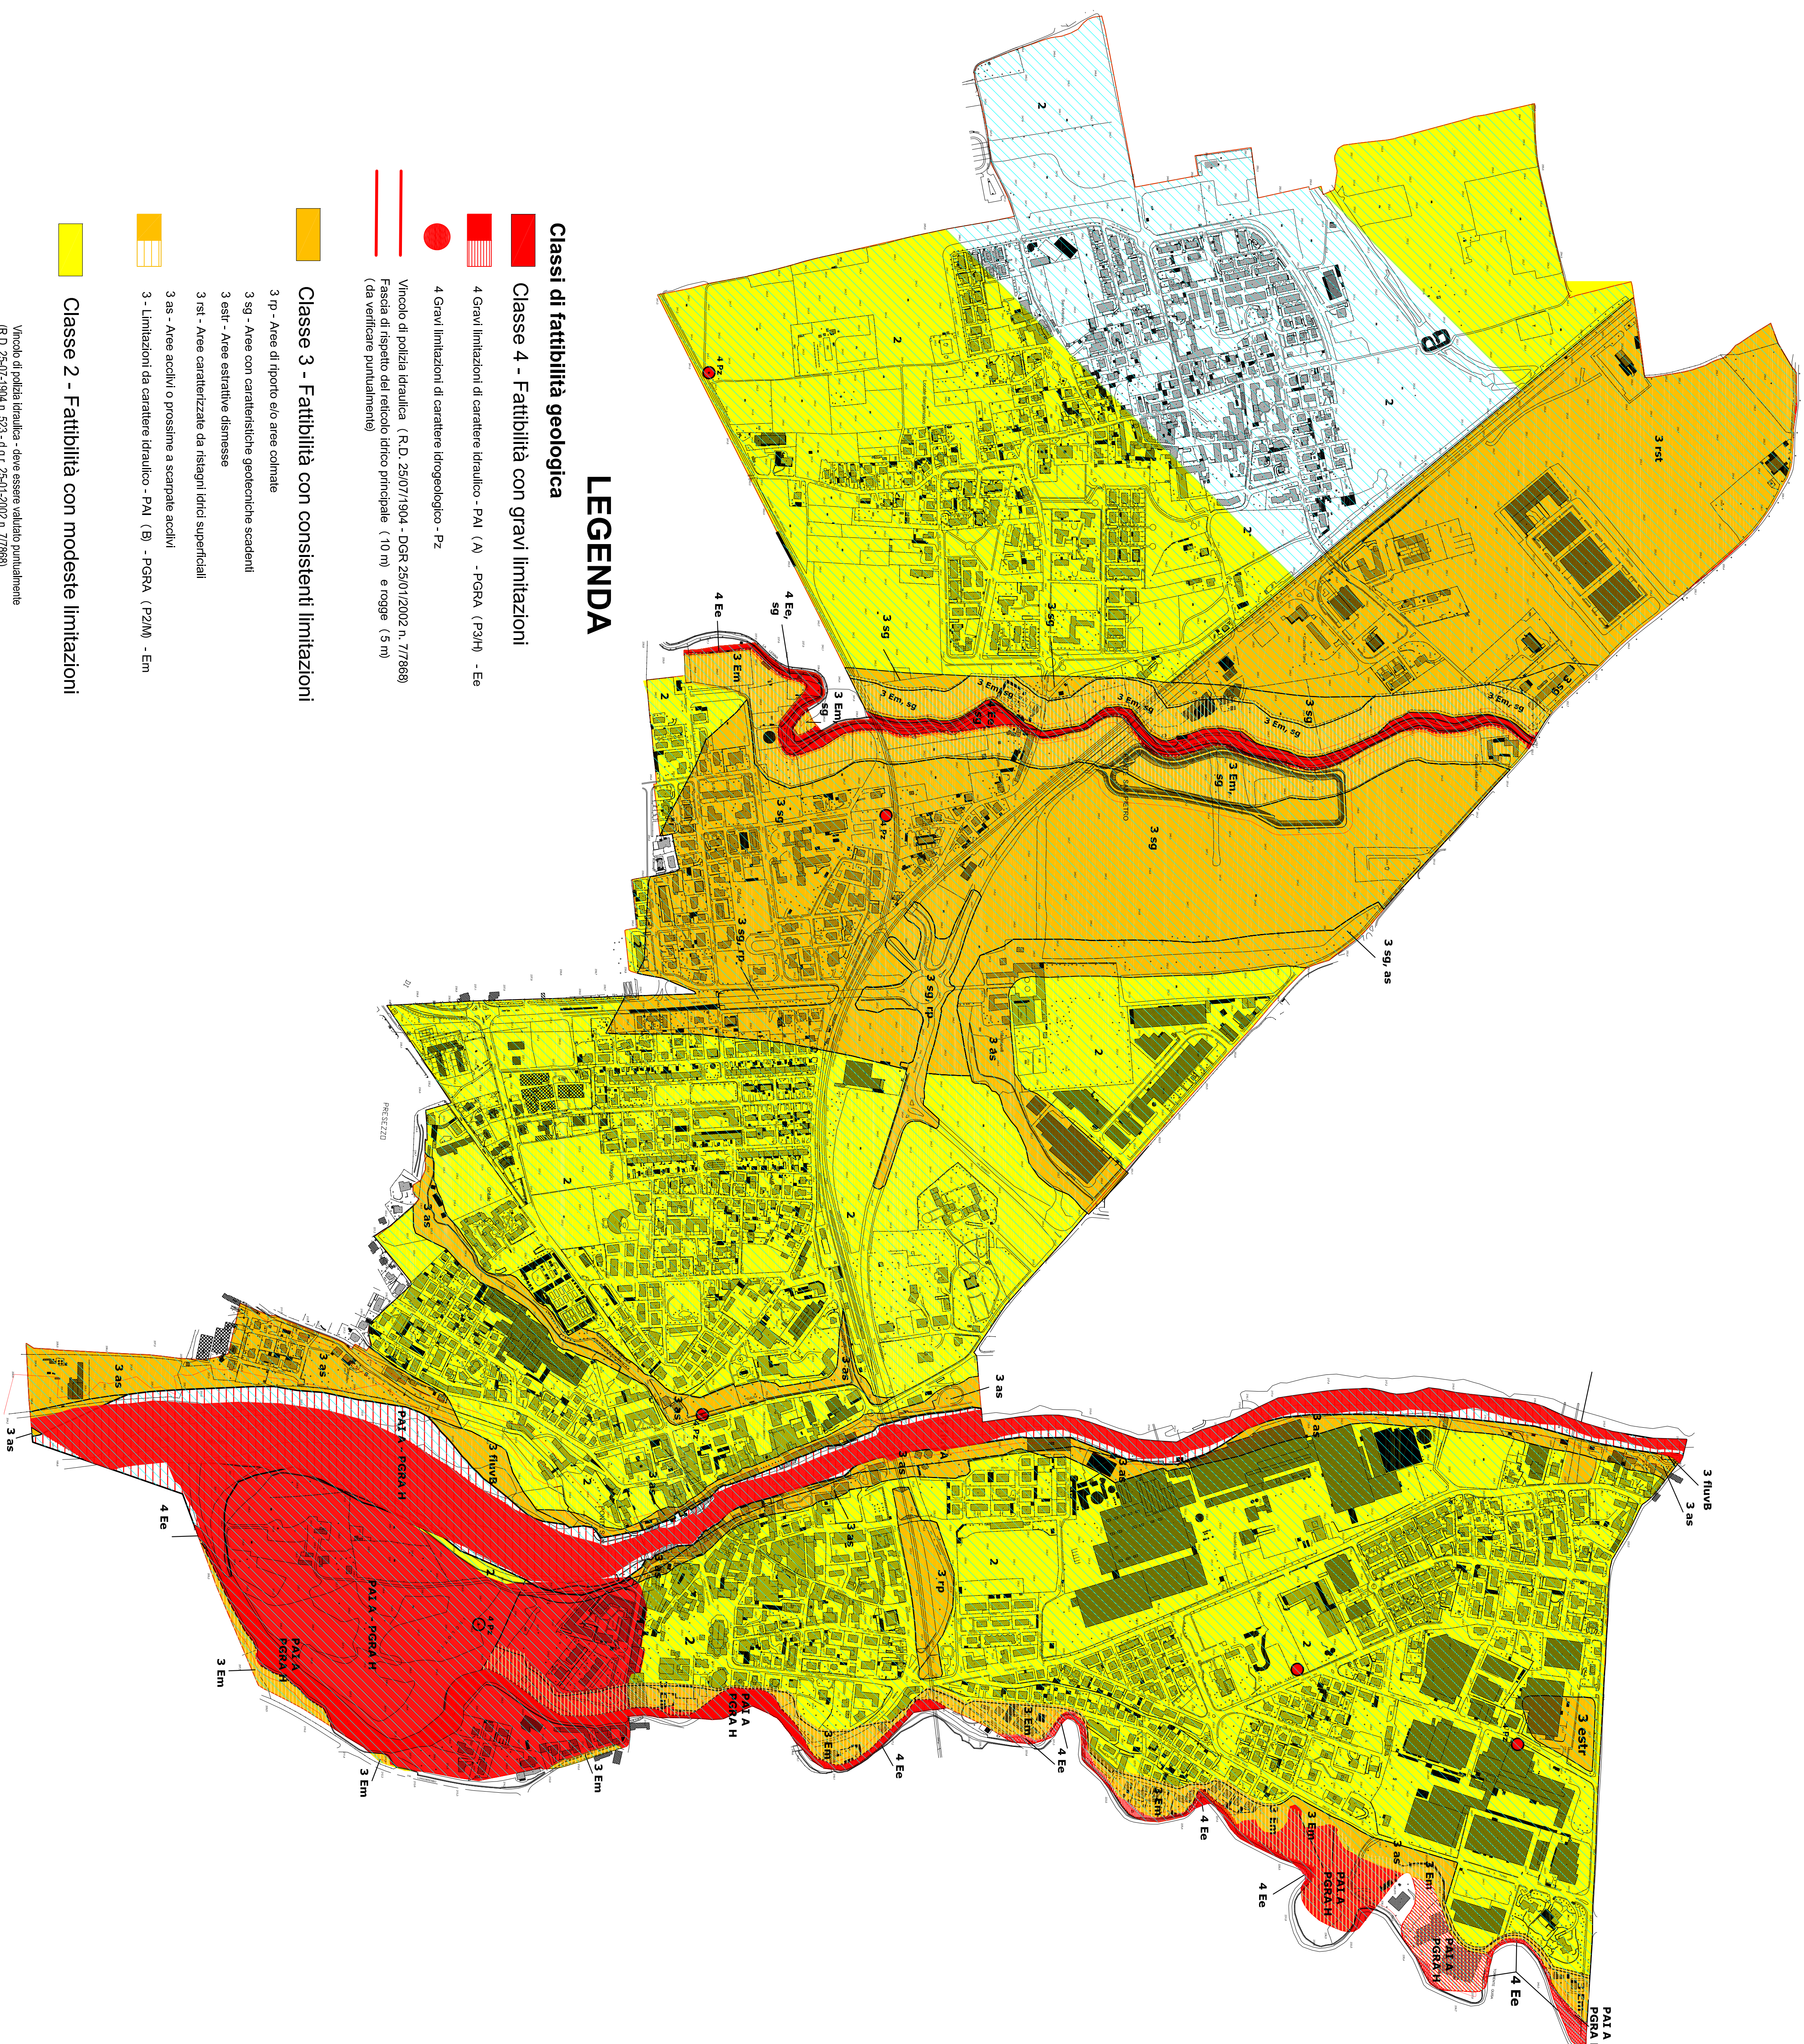

LEGENDA

Classi di fattibilità geologica

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

4 Gravi limitazioni di carattere idraulico - PAI (A) - PGRA (P3/H) - Ee

4 Gravi limitazioni di carattere idrogeologico - PZ

Vincolo di polizia idraulica (R.D. 25/07/1904 - DGR 25/01/2002 n. 77/868)
Fascia di rispetto del reticolo idrico principale (10 m) e rogge (5 m)
(da verificare puntualmente)

Classe 3 - Fatibilità con consistenti limitazioni

3 rp - Aree di riporto e/o aree colmate

3 sg - Aree con caratteristiche geotecniche scadenti

3 estr - Aree estrattive dismesse

3rd - Aree caratterizzate da ristagni idrici superficiali

3 as - Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

3 - Limitazioni da carattere idraulico - PAI (B) - PGRA (P2/M) - Em

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

Vincolo di polizia idraulica - deve essere valutato puntualmente (R.D. 25-07-1904 n. 523 - d.g.r. 25-01-2002 n. 77868)

(R.D. 25-07-1904 n. 523 - d.g.r. 25-01-2002 n. 717868)

FASCE FLUVIALI (ELABORATO 8 PAI)

----- Limite di fascia A

— Limite di fascia B

— : — Limite di fascia C

N.B.: la carta di fattibilità deve sempre essere consultata di concerto con le cartografie prodotte

(Carta del Dissesto, Carta dei Vincoli, Carta di Sintesi

AREA DI AMPLIFICAZIONE SISMICA CON VALORI $F_a < F_{asoglia}$